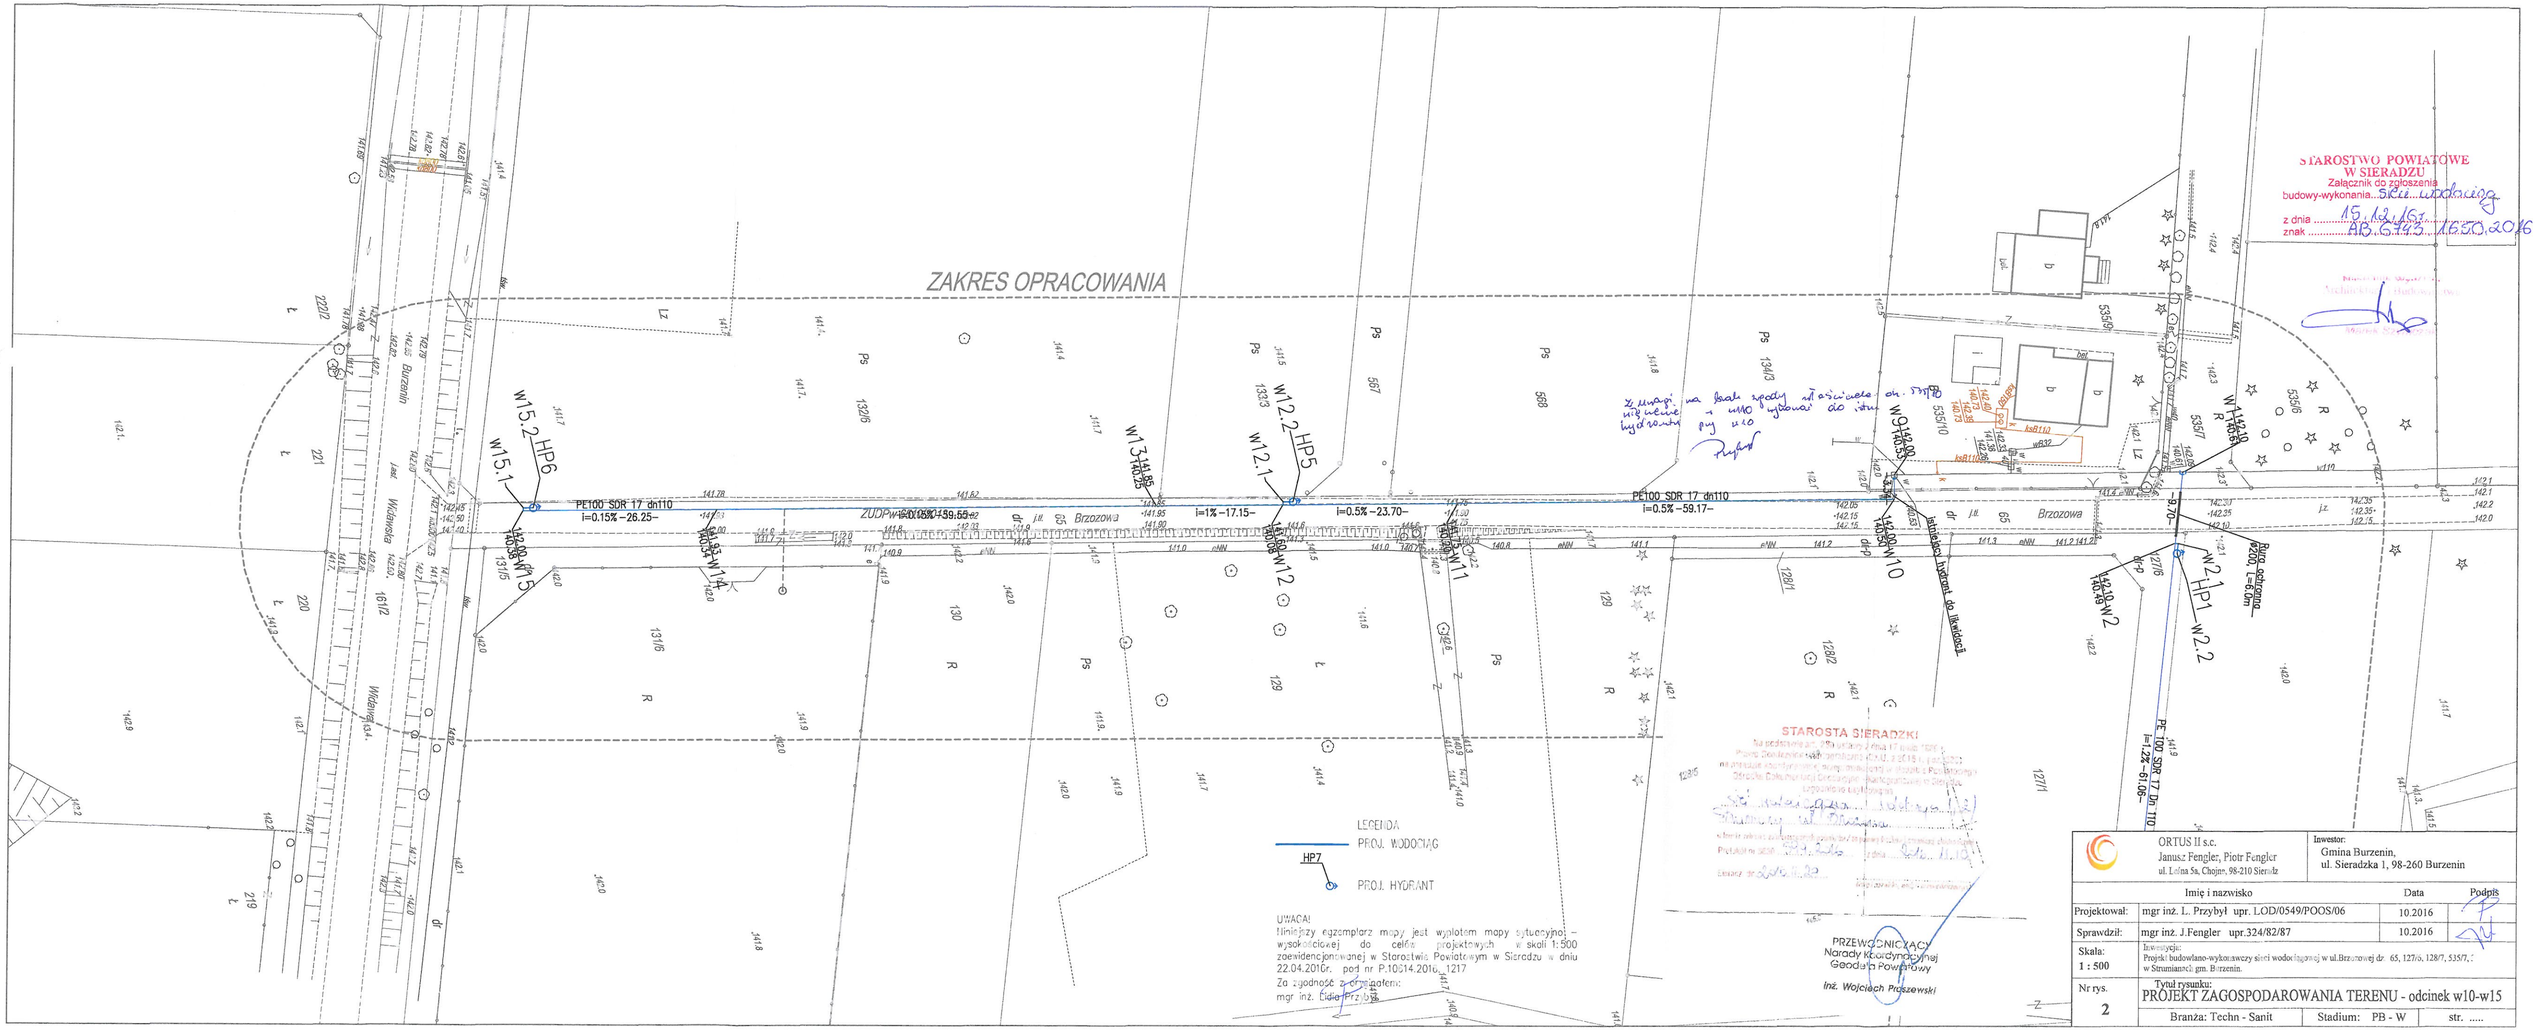
ZAKRES OPRACOWANIA
PE100 SDR 17 dn110
i=0.15% -26.25-
i=1% -17.15-
i=0.5% -23.70-
PE100 SDR 17 dn110
i=0.5% -59.17-
PE 100 SDR 17 Dn 110
i=1.2% -61.06-
Brzozowa
Burzenin
Widawska
w15.2 HP6
w15.1
w15
w14
w13
w12.2 HP5
w12.1
w12
w11
w10
w9
w2
w2.1 HP1
w2.2
Rura ochronna
ø200, L=6.0m
istniejący hydrant do likwidacji
LEGENDA
PROJ. WODOCIĄG
HP7
PROJ. HYDRANT
UWAGA!
Niniejszy egzemplarz mapy jest wyplotem mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 zaewidencjonowanej w Starostwie Powiatowym w Sieradzu w dniu 22.04.2016r. pod nr P.10614.2016_1217
Za zgodność z oryginałem:
mgr inż. Lidia Przybył
STAROSTA SIERADZKI
PRZEWODNICZĄCY
Narady Koordynacyjnej
Geodeta Powiatowy
Inż. Wojciech Proszowski
STAROSTWO POWIATOWE
W SIERADZU
Załącznik do zgłoszenia
budowy-wykonania sieci wodociąg
z dnia 15.12.16r.
znak AB.6743.1650.2016
ORTUS II s.c.
Janusz Fengler, Piotr Fengler
ul. Leśna 5a, Chojne, 98-210 Sieradz
Inwestor:
Gmina Burzenin,
ul. Sieradzka 1, 98-260 Burzenin
Imię i nazwisko
Data
Podpis
Projektował: mgr inż. L. Przybył upr. LOD/0549/POOS/06 10.2016
Sprawdził: mgr inż. J.Fengler upr.324/82/87 10.2016
Skala: 1 : 500
Inwestycja:
Projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociągowej w ul.Brzozowej dz. 65, 127/6, 128/7, 535/7, w Strumianach gm. Burzenin.
Nr rys. 2
Tytuł rysunku:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - odcinek w10-w15
Branża: Techn - Sanit
Stadium: PB - W
str. .....